


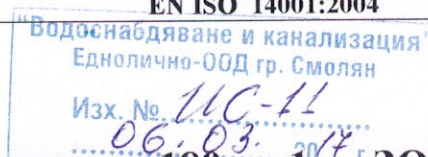


„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

	4700, гр. Смолян, ул. „П. Р. Славейков”, 2 тел.: (+359 301) 625 98, факс: (+359 301) 626 29 e-mail: vik_sm@abv.bg ; web: http://www.vik-smolyan.com/		
			BS-EN ISO 9001: 2008 OH SAS 18001:2007 EN ISO 14001:2004



Разяснения по постъпили запитвания съгл. чл. 180 ал.1 от ЗОП

ВЪПРОС :

Как следва да бъде попълнена таблицата в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ ?

В техническата спецификация е записано: „Предлаганите от участниците тръби следва да са изработени от PE100 материал и да отговарят на стандарта БДС EN 12 201“

В посоченият стандарт БДС EN 12 201:

- Тръбите с диаметър Φ 25 PE100 - са с минимално налягане 12,5 атм.
- Тръбите с диаметър Φ 32 PE100 - са с минимално налягане 10 атм.
- Тръбите с диаметър Φ 40 PE100- са с минимално налягане 8 атм.

ОТГОВОР:

Попълването на таблицата за Техническата спецификация (по образец) се изразява в следното – участникът трябва да потвърди дали предлага тръбите със съответен диаметър и налягане. Съответно посочения стандарт БДС EN 12 201 за тръбите:

- Тръбите с диаметър Φ 25 PE100
- Тръбите с диаметър Φ 32 PE100
- Тръбите с диаметър Φ 40 PE100

Участникът ще отбележи в таблицата, в колона №4 (6 атм.) с тире, че няма такива, под таблицата ще опише, че тези тръби са със следното налягане. Това няма да бъде причина за отстраняване на участник.

Управител:

(инж. М. Николов)

